Schnitt im Steherbereich

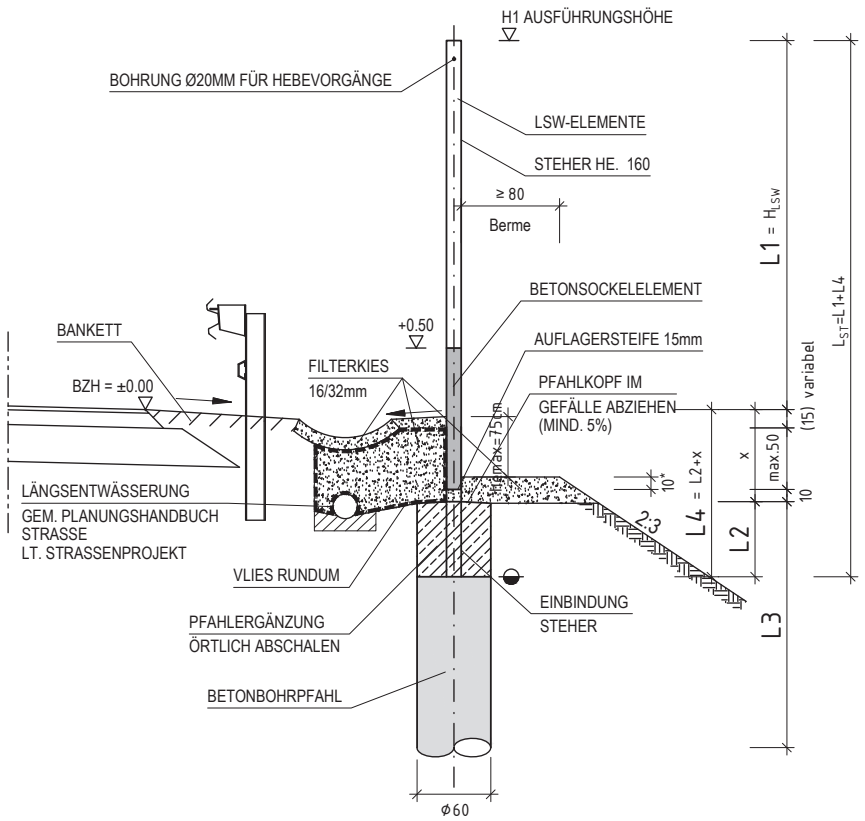

Schnitt im Bereich zwischen den Stehern

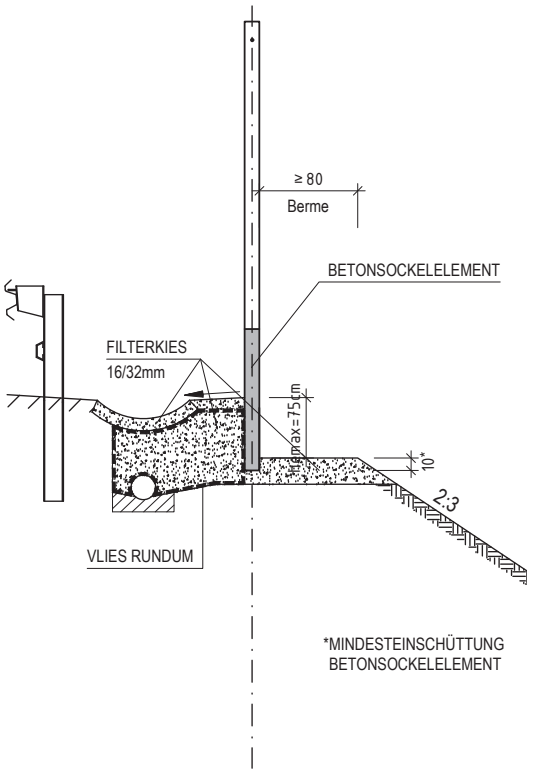

L1 EINSATZGRENZE - TABELLE SIEHE REGELPLAN NR. 1508 UND 1509

L2 EINSPANNTIEFE

Betondruckspannung f_{cd} = 16,7 N/mm² Trägerbreite b= 16 cm

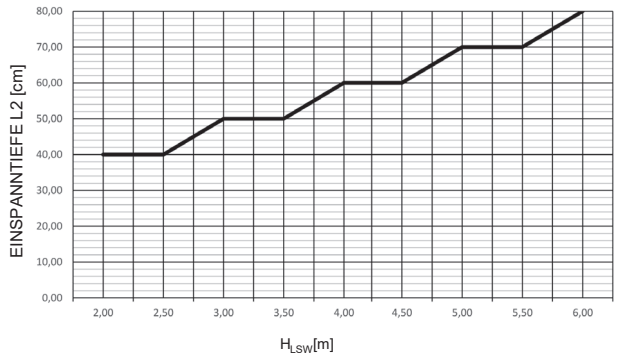

L3 PFAHLLÄNGEN DAMM

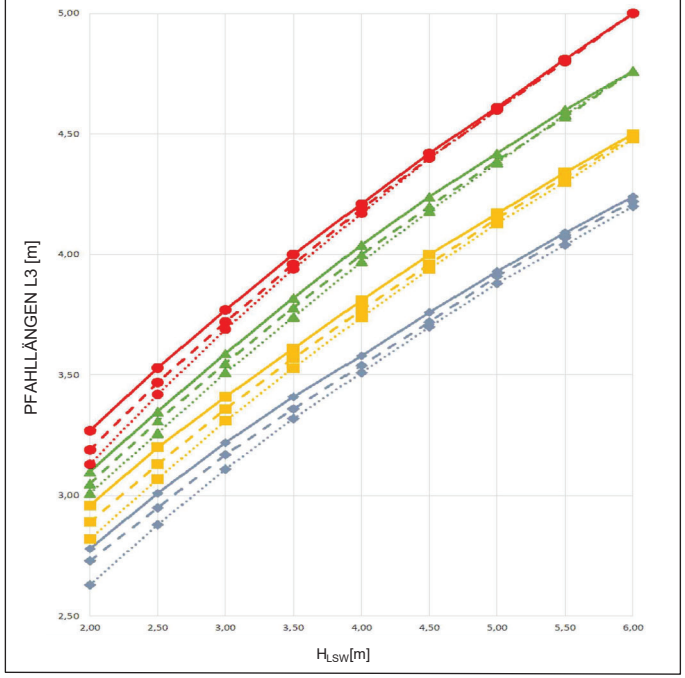

L4 LASCHENLÄNGE - TABELLE SIEHE REGELPLAN NR. 1508

BAUSTOFFKENNWERTE:	
EINKORNBETON:	X0(A)/16/32
PFAHLERGÄNZUNG:	C25/30/B7
BETONBOHRPFAHL:	C25/30/GK32/B8/BS-PF2
BETONBOHRPFAHL IM GRUNDWASSER:	C25/30/GK32/B9/BS-PF2
STAHLGÜTE UND KORROSIONSSCHUTZ:	
STEHER:	S235 JR feuerverzinkt nach EN ISO 1461
AUSFÜHRUNGSKLASSE:	EXC 2

LEGENDE:

- w=1,4
- w=1,2
- w=1,0
- w=0,8/0,6
- φ=35° / c=0kN/m²
- φ=30° / c=2,5kN/m²
- φ=25° / c=5kN/m²

STEHERABSTAND a= 5,0 m

Regelquerschnitt Lärmschutzwand Damm Bohrpfahl

ASFINAG

VERSION: 4.00

DATUM: April 2025

PLaPB-STRA
REGELPLAN NR.
800.100.**1500**