

[illegible]

STEHERABSTAND $a = 5,0 \text{ m}$

BOHRUNG Ø20MM
FÜR HEBEVORGÄNGE

BEI <170 AUF ABSTAND
LEITSCHIENENSTEHER
ZU FUNDAMENT ACHTEN!

H1 AUSFÜHRUNGSHÖHE

LSW-ELEMENT

STEHER HE. 160

≥ 80
Berme

FILTERKIES 16/32mm

BZH = ±0.00

0.50

BETONSOCKELELEMENT

gleitmax=15cm

10°


VLIES RUNDUM

*MINDESTEINSCHÜTTUNG
BETONSOCKELELEMENT


L1 EINSATZGRENZE - TABELLE SIEHE REGELPLAN NR. 1508 UND 1509

L2 EINSpanNTIEFE

Betondruckspannung $f_{cd} = 16,7 \text{ N/mm}^2$ Trägerbreite $b = 16 \text{ cm}$

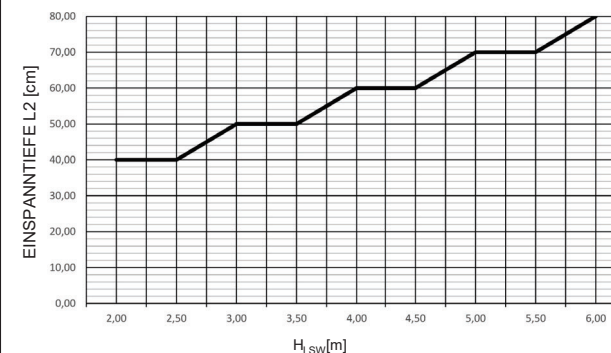

B/T FUNDAMENTABMESSUNG quadratisch / rechteckig

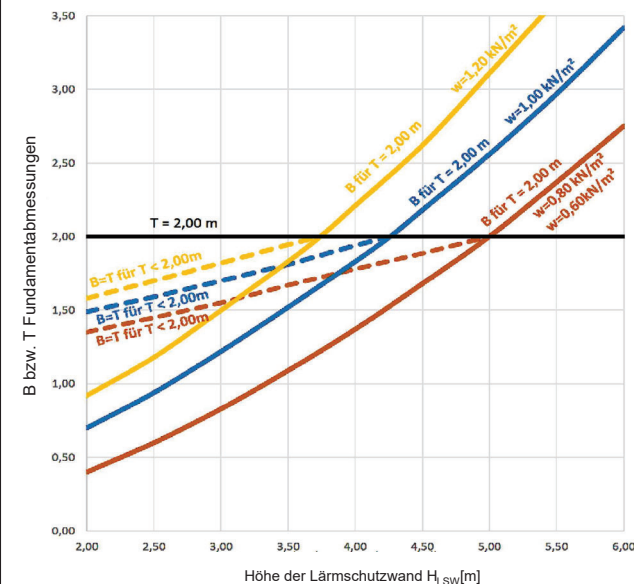

L4 LASCHENLÄNGE - TABELLE SIEHE REGELPLAN NR. 1508